

(2017)国认监认字(724)号



17002274007



中国认可
国际认可
检测
TESTING
CNAS L4521

检 测 报 告

TEST REPORT

2021-MM-100

样品名称

Name of Sample 木质复合门(贴面)

委托单位

Client 昆山日门建筑装饰有限公司

检测类别

Test Category 委托检验

木材节约发展中心木材与木制品质量监督检验测试中心

Wood Value promotion and sustainable Development Center testing Lab for Timber & wood products

国家木材与木制品性能质量监督检验中心

National Center of Performance Quality Supervision and Inspection for Timber & Wood Products

检 测 报 告

Test Report

报告编号 (No. of Report) : 2021-MM-100

第 1 页 共 3 页 (Page 1 of 3)

样品名称 (Name of Sample)	木质复合门 (贴面)		
委托单位 (Client)	昆山日门建筑装饰有限公司		
生产单位 (Manufacturer)	昆山日门建筑装饰有限公司		
委托单位地址 (ADD)		电话 (Tel)	13773133754
样品类型/规格 (Model/Type)	40*750*2030mm	商标 (Brand)	日门建材
样品数量 (Quantity)	2 樘	状态 (State)	整樘
送样日期 (Date of Delivery/Sampling)	2021-02-03	抽样地点 (Place)	
检测项目 (Test Item)	外观质量、尺寸偏差、含水率、门扇整体冲击强度、苯、甲苯、二甲苯、甲醛释放量 (气候箱法)		
检测依据 (Reference documents)	WB/T 1024-2006、GB/T 1931-2009、GB/T 14155-2008、GB/T 29899-2013、GB 18580-2017		
主要设备 (Instruments)	气相色谱仪、甲醛气候箱、紫外分光光度计、电子天平、干燥箱等		
检验日期 (Test date)	2021 年 2 月 3 日~3 月 16 日		
检测结论 (Conclusion) :	本报告仅对来样提供数据。 以下空白		
备注 (Remark) :	无。 以下空白		


编制 (Compiler) : 刘雪化

批准日期 (Date) : 2021年3月17日

审核 (Verifier) : 王凯伦

(检测专用章)

批准 (Approver) : 李

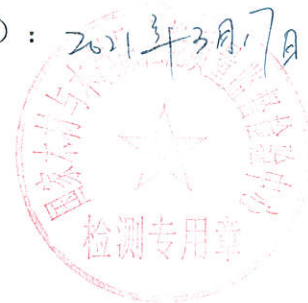

注: 本表格自 2020 年 01 月 01 日起生效。

检测中心地址: 北京市通州区马驹桥镇环科中路 17 号联东 U 谷西区 22A 电话: 010-59771857

检测报告

Test Report

报告编号 (No. of Report) : 2021-MM-100

第 2 页 共 3 页 (Page 2 of 3)

样品名称 (Name of Sample)		木质复合门 (贴面)	检验日期 (Test date)	2021年2月3日~3月16日		
检测结果 (Test result)	检验项目	检验结果	标准要求	判定依据	结论	
	外观质量	麻点	无	2个	WB/T 1024-2006	合格
		麻面	无	不限		合格
		划伤	无	1条		合格
		压痕	无	3个		合格
		浮贴	无	不允许		合格
		褶皱	无	不允许		合格
		缺皮	无	3个		合格
		翘皮	无	5个		合格
		亮影/暗痕	无	2处		合格
	离缝	无	≤0.5mm	合格		
	尺寸偏差 (mm)	扇厚度	0	±1.0	合格	
		扇高度	0	-1.5	合格	
		扇宽度	+0.3	-3.0	合格	
含水率 (%)		6.7	≥6, 且 ≤15.3	合格		
甲醛释放量 (mg/m ³)		0.009	≤0.12	E ₁ 级		

注：本表格自 2020 年 01 月 01 日起生效。

检测中心地址：北京市通州区马驹桥镇环科中路 17 号联东 U 谷西区 22A 电话：010-59771857

检 测 报 告

Test Report

报告编号 (No. of Report) : 2021-MM-100

第 3 页 共 3 页 (Page 3 of 3)

样品名称 (Name of Sample)	木质复合门 (贴面)	检验日期 (Test date)	2021年2月3日~3月16日		
检 测 结 果 (Test result)	检验项目	检验结果	标准要求	判定依据	结 论
	门扇整体冲击强度	无损坏, 门扇完整, 无变形、开裂等	试验后, 门扇保持完整, 无变形、开裂等	LY/T 1923-2010	合格
	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3 \cdot 72\text{h}$)	0.66	≤ 10	GB/T 35601-2017	合格
	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3 \cdot 72\text{h}$)	1.9	≤ 20		合格
	二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3 \cdot 72\text{h}$)	4.0	≤ 20		合格
备注 (Remark) : 经与委托方确认, 该样品使用地为江苏省。 以下空白					

注: 本表格自 2020 年 01 月 01 日起生效。

检测中心地址: 北京市通州区马驹桥镇环科中路 17 号联东 U 谷西区 22A 电话: 010-59771857